

1987-05-19

R616-1123-87

Leif Sandahl/il

Luleå kommun
Kommunkansliet
951 81 LULEÅ

Förslag till räddningstjänstplan Luleå kommun
Luleå kommun har i brev dat 1987-04-14 begärt
Räddningsverkets synpunkter på förslag till räddnings-
tjänstplan

Förslaget är till stor del utformat enligt tidigare
s k normalbrandordning. Med anledning av denna
utformning kommer förslaget bl a att behandla
sådana saker som inte är obligatoriska att införa
i planen enligt 21 § RÅL. Kommunen bör beakta
konsekvenserna av att sådana uppgifter medtages
i planen.

Förslaget saknar i vissa delar en redovisning
av de punkter som finns angivet i 21 § RÅL. Bl a
framgår inte gränsen i vatten för statlig räddnings-
tjänst, sjöräddning och kommunens ansvarsområde.
Ev samverkansavtal (§ 8 i Ert förslag) inom räddnings-
regionen har inte redovisats.

Beskrivningen av räddningskårens organisation
(enl 21 § 2 st p 1 RÅL) är i Ert förslag något
tvetydig. Under § 3 c, d finns det angivet att
räddningskåren skall bestå av anställd personal
som erfordras för beredskap enl § 4 detta förslag.
Detta kan inte anses vara en beskrivning av räddnings-
kårens organisation utan en naturlig följd av
§ 14 RÅL. Kommunen bör istället redovisa hur organisa-
tionen är planerad och organiserad i stort för
att beredskapsorganisationen och övriga funktioner
skall fungera tillfredsställande. Begreppet brandstyrka
(§ 3) bör undvikas.


Under § 4 beredskap anges 1,5 min anspänningstid
för 1 BI samt ständigt anträffbar och träda i
tjänst inom 20 min på larmcentral eller insatsplats.
Denna utformning och lydelse att samtidigt ha
en anspänningstid (från okänd plats) på 1,5 min
och kunna träda i tjänst inom 20 min, bör utformas
på ett annat sätt så att villkoren klart framgår
beträffande BIs tillgänglighet. BI bör ej anges
på två ställen i redovisningen.

R616-1123/37

Insatstiderna under 10 min framgår enligt karta. Insatstider 10-20 min framgår även av kartorna (över 10 min) samt av bifogad text. Denna beskrivning torde knappast öka allmänhetens möjlighet att ta del av uppgifter betr insatstider över 10 min. Lämpligen bör kartmaterielet redovisa zonindelning med 10, 20, 30 min insatstid. Dessutom kan det vara motiverat att ange (t ex direkt på kartan) vilken räddningsinsats de redovisade insatstiderna är baserade på.

Räddningsverket föreslår att kommunen tar del av "allmänna råd och kommentarer om kommunal räddningstjänstplan" och utformar förslaget enligt den mall och de riktlinjer som finns angivet. För kännedom är dessa råd fastställda 8 maj och inlämnade för tryckning denna dag. Råden kommer även att distribueras av Liber. Dvs ev beställning av råden sker direkt till Liber.

Räddningstjänstavdelningen
Organisation och planering

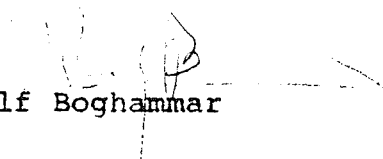
Ulf Boghammar


Leif Sandahl

LULEÅ
KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

1987-04-14

Ans 1

| | | |
|---------|-----------------|----------|
| O. LUGG | <i>112 3487</i> | |
| | <i>Rb16</i> | fredag |
| | 1987-04-16 | fredag |
| | Projektning | Besvarat |
| | <i>99</i> | |

Statens Räddningsverk
Karolinen
651 80 Karlstad

Räddningstjänstplan

./.

Kommunkansliet i Luleå har upprättat bilgat förslag till räddningstjänstplan.

Kansliet hemställer om Edra eventuella synpunkter på förslaget före 1987-05-20.

I tjänsten

Svante Edberg
Svante Edberg

LULEÅ KOMMUN

RÄDDNINGSTJÄNSTPLAN

Antagen av kommunfullmäktige 1987- - §

Räddningsnämnd

1 §

Förvaltningen av räddningskårens angelägenheter skall handhas av räddningsnämnden.

RÄDDNINGSTJÄNST**Allmänt**

2 §

Kommunens räddningskår skall svara för räddningstjänsten inom kommunen.

2 § a

I fråga om hamn som avses i räddningstjänstlagen redovisas i **kartbilaga 1** de områden i vattnet inom vilka kommunen svarar för åtgärder för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är skadligt.

Räddningskår

3 §

Kommunens brandstyrka skall utgöras av

- a en räddningschef, som skall vara heltidsanställd och ha avlagt brandingenjörsexamen
- b minst en ställföreträdande räddningschef, som skall vara heltidsanställd och ha avlagt brandingenjörsexamen
- c räddningskår
bestående av
 - 1 hos kommunen anställd räddningspersonal till lägst det antal och med lägst den kompetens som erfordras för den i 4 § angivna beredskapen
 - 2 övrig personal som därutöver kan fordras för alarmeringstjänsten, verksamhetens planläggning, för förebyggande åtgärder mot brand samt för räddningsstyrkans övning
- d räddningsvårn
bestående av minst 50 personer, varav minst 5 förmän.

BEREDSKAP

4 §

Utryckning skall ständigt kunna ske med minst de styrkor inom de tider, räknat från det personalen inkallas till dess styrkans första fordon utgår (anspanningstid), som anges nedan.

| Brandstation i kommundelen | Styrka minst | Längsta ansp tid min |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| | 1 BI | 1,5 |
| Centralorten | 1 BM+ 1 BF+ 8 Bm | 1,5 |
| Centralorten | 1 C + 4 Bm | 15,0 |
| Råneå | 1 C + 4 Bm | 5,0 |

Förkortningar i tabellen:

- BI = befäl med brandingenjörsexamen
 BM = befäl med lägst brandmästarexamen
 BF = befäl med lägst brandförmänsexamen
 C = befäl med lägst brandförmänsutbildning deltid
 Bm = lägst brandman

Brandingenjören skall ständigt vara anträffbar per telekommunikationsmedel och kunna träda i tjänst på larmcentralen eller insatsplats inom 20 minuter.

Utöver de i tabellen angivna brandstationerna skall materialdepåer för räddningsvärn finnas i Klöverträsk och Hindersön.

Ifråga om insatstider skall följande gälla:

Centrala Luleå

- ≤ 10 min a) Bebyggelse på fastlandet inom med rött inramat område på **kartbilaga 2**
- b) Kallax flygfält
- c) Området i anslutning till Bensbyvägen mellan Sinksundet och E4
- d) Området i anslutning till Bensbyvägen inom S Bensbyn

≤ 20 min Övriga delar av centrala Luleå enligt **kartbilaga 2**

Råneå

- ≤ 10 min Bebyggelse inom med rött inramat område på **kartbilaga 3**
- ≤ 20 min Södra och Norra Ärbyn
Södra och Norra Prästhalm

LULEÅ KOMMUN

Melderstein
 Böle
 Prinsnäs
 Vitå
 Högsön
 Fårholmen
 Jämtön
 Mjöfjärden

≤ 30 min Övriga delar av Luleå kommun

ÖVNINGAR

5 §

Med all personal som avses i paragraf 3 c punkt 1 skall övningar hållas i den omfattning räddningschefen bestämmer, dock genomsnittligt med heltidsanställd personal minst en övning per vecka och med deltidsanställd personal minst två övningar per månad.

Med personal tillhörande räddningsvärn skall övningar hållas minst två gånger årligen.

VATTEN FÖR BRANDSLÄCKNING

6 §

För försörjning med vatten för släckning av brand skall finnas erforderligt antal brandposter anslutna till vattenledningsnätet enligt av gatukontoret upprättad aktuell brandpostkarta.

Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningschefen.

Där så erfordras skall branddammar eller andra vattentag anordnas. Brandposter och vattentag skall vara tydligt markerade.

Brandposter och vattentag skall vara lättillgängliga och i brukbart skick. Underhåll och skötsel av brandpost och vattentag ankommer på gatukontoret.


Räddningschefen skall underrättas när vattenledning till brandpost avstängs och åter öppnas samt när ny brandpost anordnas.

ANLÄGGNINGAR OCH VATTENTÄKTER

7 §

SSAB, Aga Gas AB och Uddebo oljehamn är sådana anläggningar i kommunen som avses i § 43 räddningstjänstlagen.

Olyckshändelse, som behör någon av vattentäkterna i Gäddvik, Bergnäset och Andträsket kan medföra allvarlig skada för miljön.

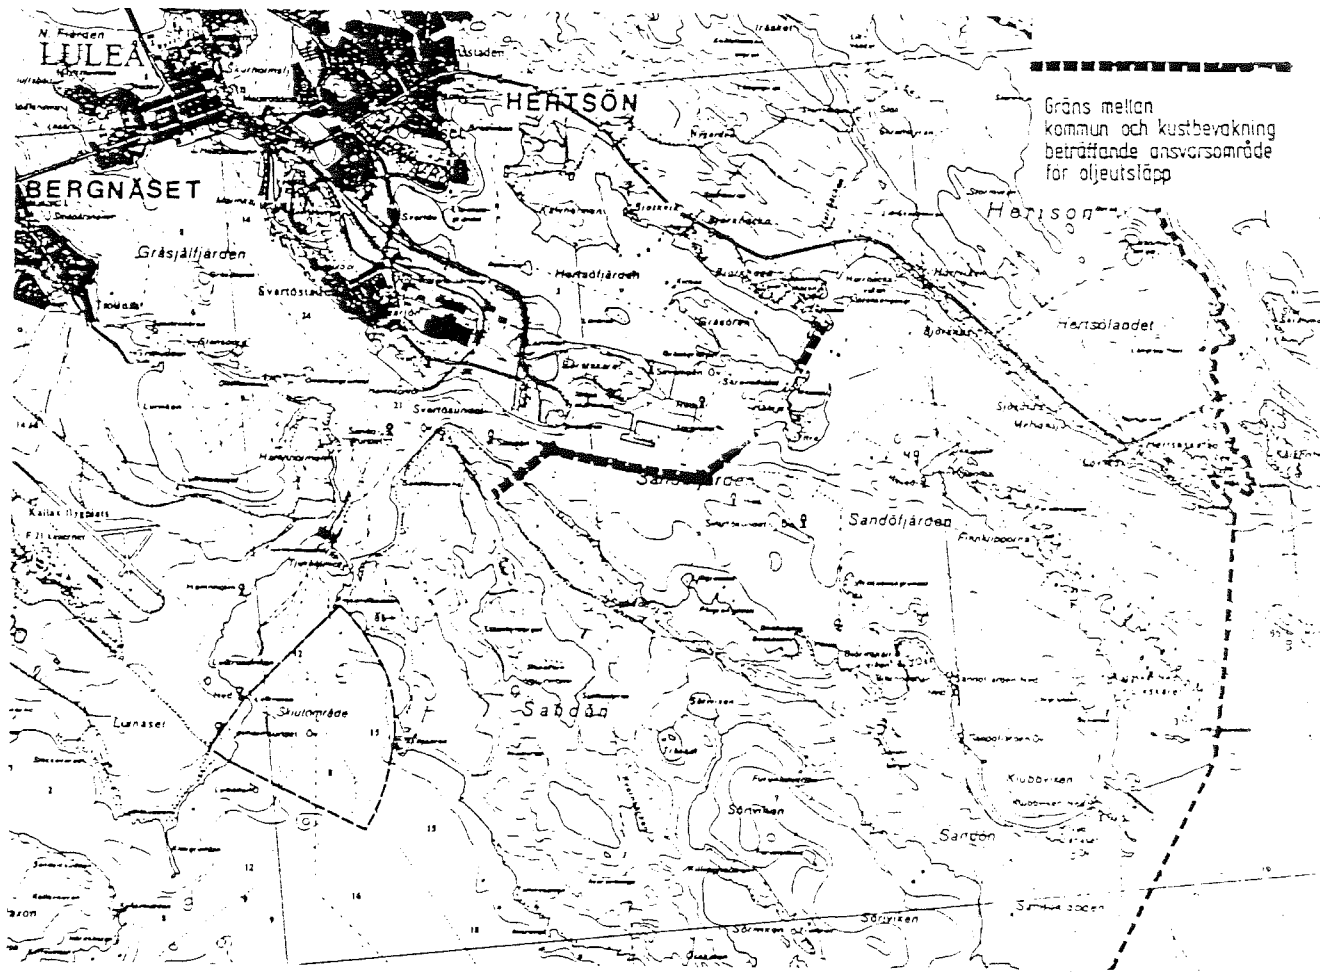

LULEÅ KOMMUN

SAMVERKAN

8 §

Enligt beslut i kommunfullmäktige ingår Luleå kommun tillsammans med Bodens och Jokkmokks kommuner i en räddningsregion.