

**Frågor beträffande utförande av trapphus i kontor/bostadshus med fler än åtta våningsplan**

Med anledning av att ett antal nio vånings kontors- och bostadshus ska uppföras har två frågor om tolkning av föreskrift till byggnadsstadgan ställts. Föreskrifterna återfinns i Svensk byggnorm (PFS 1983:2). Föreskrifterna återfinns dessutom utan ändring i Nybyggnadsregler (BFS 1988:18).

Räddningsverket är inte fackmyndighet inom plan- och bygglagstiftningen och frågorna borde därför i första hand ställas till fackmyndigheten, Plan- och bostadsverket.

Frågornas innehåll är av brandskyddskaraktär och Räddningsverket ser sig därför oförhindrat att meddela sina synpunkter om tolkning i de aktuella fallen.

**Förutsättningar**

"Om gångavståndet överstiger 30 m krävs ytterligare ett trapphus.

Frågan är då :

a) Vilken typ av trapphus erfordras då. Enligt 37:211 skall det finnas minst ett brandsäkert trapphus.

b) Vilka gångavståndsregler gäller för respektive trapphus vid följande alternativ?

- Ett hus med ett brandsäkert och ett annat trapphus.

- Ett hus med två brandsäkra trapphus."

**Räddningsverkets uppfattning**

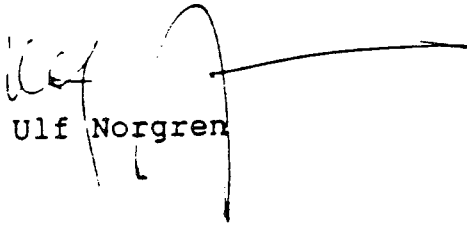
Enligt Räddningsverkets uppfattning bör föreskrifterna anses uppfyllda om följande

iakttas:

a) Utöver ett brandsäkert trapphus får övriga trapphus utföras som ej brandsäkra eller brand- och röksäkra trapphus.  
Detta förutsätter att alla som vistas i byggnaden har tillgång till det brandsäkra trapphuset.

b) Gångavståndet vid horisontell förflyttning från uppehållsplats till närmaste utrymningsväg (definition se TNC, Plan- och byggtermer 1989) anordnas så att den ej överstiger 45 meter.  
Detta gäller båda alternativen i fråga b).

Befolkningsskyddsavdelningen  
Enheten för förebyggande brand

  
Ulf Norgren

  
Lars Ekberg