

## Frågor angående statens brandnämnds meddelande 1980:2

Statens brandnämnds meddelande 1980:2 "Brand- och livräddningsredskap (14§ brandlagen)" hänvisar, som framgår av titeln, till brandlagen (1974:80). Brandlagen har sedan 1987-01-01 ersatts av räddningstjänstlagen (1986:1102). Räddningstjänstlagens 41§ motsvarar bestämmelserna i 14§ brandlagen.

Bl a av detta skälet upphävdes statens brandnämnds meddelande 1980:2 genom beslut 1988-06-17.

I anslutning till era frågor lämnar räddningsverket följande upplysningar.

Dåvarande statens brandnämnds meddelanden inom området förebyggande åtgärder mot brand bör ses som rekommendationer och råd till brandsyneförrättare och enskilda.

Den skyldighet som föreligger för ägare eller innehavare av byggnader eller anläggningar att vidta åtgärder för att bl a förebygga brand och förhindra skador till följd av brand kan uppfyllas på olika sätt beroende av t ex verksamhetens art. Att strikt hävda att i statens brandnämnds meddelanden givna råd och rekommendationer ska tillämpas är inte möjligt. Omständigheterna i varje enskilt fall måste vara avgörande. Brandnämndens meddelande ger exempel på godtagbara lösningar.

Brandsyneförrättaren är den som enligt räddningsverkets bedömning har de bästa förutsättningarna att, tillsammans med ägaren eller innehavaren, bedöma vilka brandredskap som erfordras i varje särskilt fall och var de bör placeras.

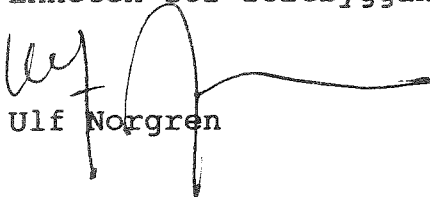
De fördelningsprinciper för brandredskap som finns i meddelande 1980:2 kan lämpligen utgöra grund för bedömningen. Gångavståndet ca 25 meter från uppehållsplats till närmaste brandredskap i t ex industrilokaler får dock anses vara vedertagen praxis.


Vedertagen praxis är också att brandredskap som utgörs av handbrandsläckare ska uppfylla svensk standard. Av gällande standard framgår bl a att gasflaska som används som släckare, eller ingår i släckaren, ska om undantag inte meddelats av Arbetarskyddsstyrelsen uppfylla Tryckkärlskommissionens Gasflasknormer och vara typgodkänd av Arbetarskyddsstyrelsen.

I de fall det enligt räddningstjänstlagen föreligger skyldighet att anskaffa brandredskap föreligger också en skyldighet att se till att brandredskapen är i funktionsdugligt skick. Tillsyn och funktionskontroll av utrustningen bör därför ske. De rekommendationer som finns i konsumentverkets riktlinjer för handbrandsläckare (KOV 1986:3) bör i flertalet fall kunna gälla även för andra miljöer än bostadsmiljön. Brandredskap som placeras i särskilt aggressiv miljö eller som t ex kan utsättas för andra påkänningar kan dock behöva tätare tillsyn och funktionskontroll.

De bestämmelser som gäller nu återfinns som framgått i 41§ räddningstjänstlagen. Räddningsverket överväger att ge ut råd och rekommendationer som ersätter brandnämndens meddelande om brand- och livräddningsredskap. Om så beslutas kommer det förmodligen att ske i handboksform.

Befolkningsskyddsavdelningen  
Enheten för förebyggande brand

  
Ulf Norgren

  
Lars Ekberg